


В границах охранных зон воздушных линий электропередачи **не допускается** осуществлять лов рыбы с применением снастей, позволяющих приблизиться на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводам) воздушных линий электропередачи, определенное техническими нормативными правовыми актами.




В местах возможного поражения электрическим током нанесены предупреждающие знаки и плакаты.
Пренебрегать ими недопустимо!

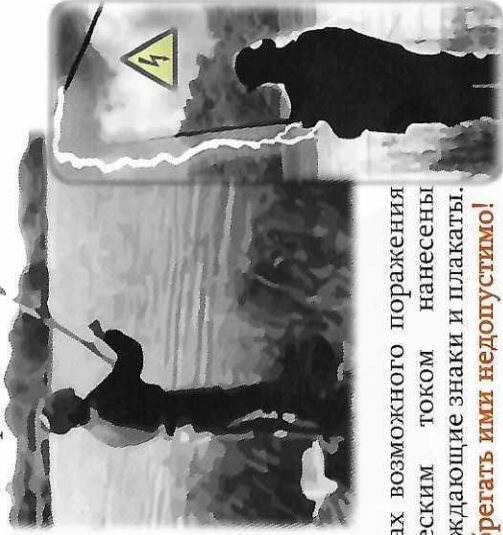

Согласно **статье 21.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях** для физических лиц:

- нарушение правил охраны электрических сетей влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин;
- нарушение правил охраны электрических сетей, вызвавшее повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение иного вреда, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

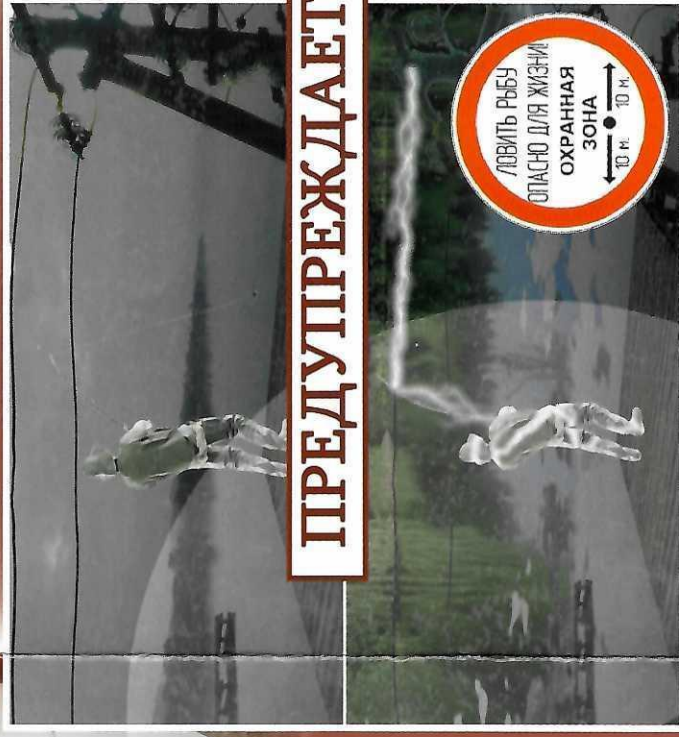

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лов рыбы вблизи
воздушных линий
электропередачи

ЗАПРЕЩЕНО!

Рыбалка в охранных зонах
воздушных линий
электропередачи

смертельно опасна!





Охранная зона электрической сети - территории и воздушное (водное) пространство, непосредственно прилегающие к электрической сети, в границах которых устанавливается специальный режим их охраны и использования земель (земельных участков) и воздушного (водного) пространства.

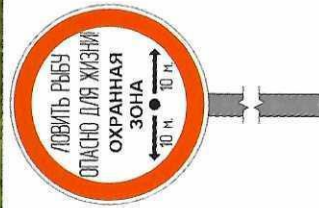


Рисунок. Знак о запрете рыболовства в охранной зоне воздушной линии электропередачи

Порядок установления охранных зон электрических сетей, размеры и режим их использования определены Положением о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 № 794. **Размеры охранных зон:**

Объект электрической сети	Номинальные напряжения объекта электрической сети, киловольт (кВ)	Расстояние, метров
I. Электрические сети, расположенные на землях		
Воздушная линия электропередачи (ВЛ) с неизолированными проводами	до 1 включительно	2
	свыше 1 до 20	10
	от 20 до 35 включительно	15
	110	20
	220	25
ВЛ с самонесущими изолированными проводами (покрытыми) проводами	330	30
	750	40
	до 1 включительно	1
II. Электрические сети, расположенные на пересечениях с поверхностными водными объектами		
ВЛ, расположенная на пересечении с судоходными поверхностными водными объектами	до 750 включительно	100
	от 6 до 20	5
	от 20 до 35 включительно	10
ВЛ с неизолированными проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами	до 1 включительно	2
	свыше 1 до 20	10
	от 20 до 35 включительно	15
	110	20
	220	25
ВЛ с самонесущими изолированными проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами	330	30
	750	40
	до 1 включительно	1
ВЛ с защитными проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами	от 6 до 20	5
	от 20 до 35 включительно	10
	110	12

Чтобы рыбалка не закончилась трагедией, важно соблюдать следующие правила:

- выбирать места для ловли рыбы вдали от границ охранных зон воздушных линий электропередачи;
- соблюдать требования предупреждающих знаков и плакатов, установленных в местах пересечения (сближения) воздушных линий электропередачи с поверхностными водными объектами;
- не проходить под проводами воздушных линий электропередачи с поднятой вверх или лежащей на плече разложенной удочкой, а пронести ее в сложенном виде или опущенной параллельно земле;
- не ловить рыбу в грозу, так как вода и снасти являются хорошими проводниками электрического тока.

Современные удильца изготавливаются из углепластика - материала, который является хорошим проводником электрического тока, что увеличивает вероятность попадания человека под напряжение и получения смертельной травмы.

Попав под электрическое напряжение можно не только при непосредственном прикосновении к токоведущим частям, но и при приближении к ним на опасное расстояние.



Фото. Фрагмент поврежденного углепластикового удильца с места несчастного случая, который произошел по причине приближения удочки на недопустимое расстояние к высоковольтному проводу воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, определены техническим кодексом установившейся практики ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации», и составляют:

Напряжение, кВ	Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м
до 1 на ВЛ	0,6
3 - 35	0,6
110	1,0
220	2,0
330	2,5
750	5,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о несчастном случае с населением

1. Место происшествия:

Минская область, Минский район, вблизи н.п. Королищевичи, ВЛ 10 кВ № 48 ПС «Кожзавод», участок ТП 899 – СР 476, пролеты опор № 17-18.

2. Дата и время происшествия несчастного случая:

11.05.2026, около 13 часов 37 минут.

3. Сведения о пострадавшем:

Пострадавший мужчина, 1966 г.р., проживает в г. Минске, имеет высшее образование.

4. Обстоятельства несчастного случая:

11.05.2026 в 13 часов 37 минут от пострадавшего поступила информация в диспетчерскую РДС Минского РЭС филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» (далее – МЭС) о произошедшем с ним несчастном случае, согласно которой он двигался с разложенной углепластиковой удочкой (ориентировочная длина углепластикового удилица 7 м) по сельхозугодиям около мелиоративного канала к месту рыбной ловли на реке Свислочь вблизи д. Королищевичи, Новодворского сельсовета, Минского района и, находясь в районе воздушной линии электропередачи 10 кВ (далее – ВЛ 10 кВ), попал под напряжение (упал, почувствовал боль в руке и ноге). Внук пострадавшего, находившийся на безопасном

расстоянии, сообщил ему о запахе гари, после чего пострадавший отполз от места происшествия и обнаружил на руке и ноге следы ожогов. От вызова скорой медицинской помощи пострадавший отказался, сообщив диспетчеру РДС МЭС Минского РЭС, что чувствует себя удовлетворительно и обратится в медицинское учреждение самостоятельно.

По вышеуказанной информации инспекторским персоналом и руководством межрайонного отделения Минского района филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области (далее – филиал) совместно с представителями МЭС осуществлен выезд на место происшествия. В ходе анализа информации, предоставленной пострадавшим, установлено, что несчастный случай с ним произошел на небольшом искусственном водном объекте, предположительно входящем в мелиоративную систему (ориентировочная глубина исходя из находящихся в нем покрышек от грузового автомобиля 1-1,5 метра) в пролетах опор № 17-18 ВЛ 10 кВ № 48 ПС «Кожзавод» участка ТП 899 – СР 476. Согласно информации, предоставленной МЭС, габарит ВЛ 10 кВ в пролете опор № 17-18 составляет 6,2 метра. Знаки «Ловить рыбу опасно для жизни. Охранная зона» установлены с обеих сторон опор № 17, 18 ВЛ 10 кВ и находятся в прямой видимости. Опора № 17 расположена на расстоянии приблизительно 20 метров от одного края береговой линии водного объекта, опора № 18 – непосредственно на противоположном. Данный пролет выполнен неизолированным проводом, в план-график на 2026 год замены неизолированного провода на покрытый (изолированный) в местах потенциальной рыбной ловли соответствующий участок не входил. Каких-либо следов происшествия: частей удилица, лески, поплавков и т.д. на месте в ходе осмотра не обнаружено.

5. Причины несчастного случая:

Приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10 кВ, находящимся под напряжением.

6. Мероприятия по предотвращению аналогичных несчастных случаев:

Информационное сообщение проработать с инспекторским персоналом.

Инициировать корректировку имеющихся план-графиков МЭС на 2026 год замены неизолированного провода на покрытый (изолированный) в местах потенциальной рыбной ловли.

Продолжить работу по выявлению существующих и вновь образующихся мест потенциальной рыбной ловли.

Продолжить работу по профилактике электротравматизма при ловле рыбы с населением и работниками субъектов хозяйствования.